




## ПРОТОКОЛ КОНТРОЛЬНОГО РАЗРЯДА от 07.08.2020 г.

По результатам проведенного контрольного разряда аккумуляторной батареи  
**Kiper SLR-121000 12V/100Ah (код партии KLJC17X)**  
установлено:

- предварительное напряжение открытой цепи АКБ 12,9В,
- произведен CV заряд до напряжения 14,4В с максимальным током 5А,
- произведен контрольный разряд стабилизированным током 10А (C/10, 10HR) – время разряда до напряжения 10,5В составило 11 часов 57 минут, таким образом **емкость 10-часового разряда составила 119,57 Ач**

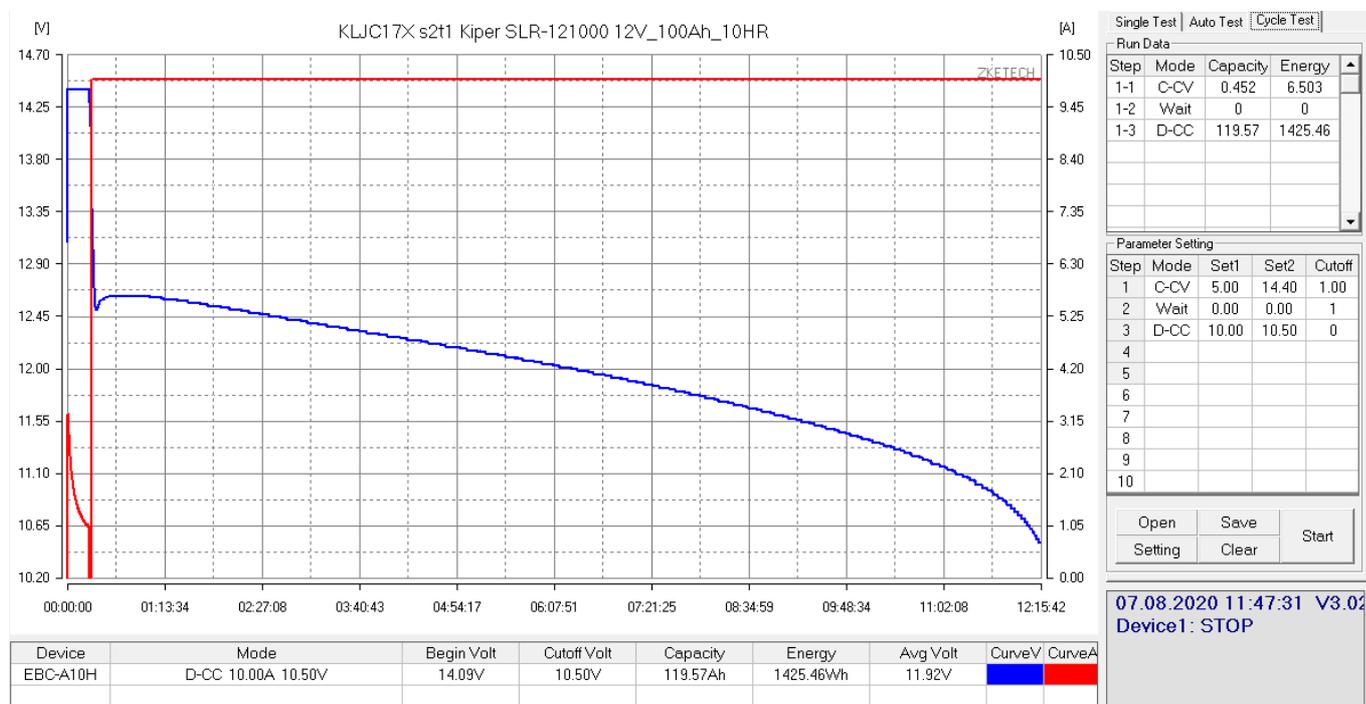

**Вывод: данная аккумуляторная батарея соответствует заявленной емкости, реальная емкость выше номинальной.**

Ответственное лицо  
инженер-электроник Иванов Д.В.

