



Руководство пользователя SILA 5000M-PLUS (PF 1.0)  
Инвертор / Зарядное Устройство 5кВА/5кВт



[www.sila-ups.ru](http://www.sila-ups.ru)




# СОДЕРЖАНИЕ


О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ .....	3
УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ .....	3
ВВЕДЕНИЕ .....	5
Отличительные черты устройства .....	5
Общая архитектура системы .....	5
Краткое описание изделия .....	6
УСТАНОВКА .....	7
Распаковка и осмотр .....	7
Подготовка к установке .....	7
Установка устройства .....	7
Подключение аккумуляторной батареи .....	8
Подключение входа сети переменного тока/выхода переменного тока .....	9
Подключение фотоэлектрических панелей .....	10
Окончательная сборка .....	11
Подключение кабелей передачи данных .....	12
Сухой контакт .....	12
РАБОТА .....	13
Кнопка включения/выключения ON/OFF .....	13
Панель управления с дисплеем .....	13
Иконки дисплея .....	14
Установка параметров .....	16
Отображаемая на дисплее информация .....	22
Описание режимов работы .....	25
Коды неисправностей .....	26
Аварийная индикация .....	27
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ .....	28
Таблица 1 Параметры сети электропитания .....	28
Таблица 2 Технические характеристики инвертора .....	29
Таблица 3 Параметры режима зарядки .....	30
Таблица 4 Общие технические характеристики устройства .....	30
ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	31
Приложение: Таблица примерного времени работы от аккумуляторных батарей .....	32


## О НАСТОЯЩЕМ РУКОВОДСТВЕ


В настоящем руководстве описывается сборка, установка, работа, а также поиск и устранение неисправностей данного устройства.


## УКАЗАНИЯ ПО МЕРАМ БЕЗОПАСНОСТИ


 **ВНИМАНИЕ!** В настоящем разделе приводятся важные указания по мерам безопасности и по работе с устройством. Внимательно прочитайте руководство и сохраните его для последующего использования в справочных целях.


 1. Перед тем как начинать использовать данное устройство, прочитайте все указания и предостерегающие надписи, нанесенные на устройстве, аккумуляторных батареях, а также приведенные во всех разделах настоящего руководства.


 2. **ОСТОРОЖНО** – Чтобы снизить риск получения травмы, используйте данное устройство только для зарядки свинцово-кислотных аккумуляторных батарей глубокого цикла. Аккумуляторные батареи других типов могут взорваться, причинив травмы и вызвав повреждение оборудования.


 3. Не следует разбирать данное устройство. Если необходим ремонт или техническое обслуживание, устройство следует отдать в квалифицированный сервисный центр. Неправильная сборка может привести к поражению электрическим током или вызвать пожар.


 4. Чтобы снизить риск поражения электрическим током, перед тем как выполнять техническое обслуживание или чистку устройства, от него необходимо отключить все проводные соединения. Простое выключение устройства не устраняет риск поражения электрическим током.


 5. **ОСТОРОЖНО** – Устанавливать данное устройство с аккумуляторными батареями может только квалифицированный персонал.


 6. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ** заряжать аккумуляторную батарею, принесенную в помещение с мороза.


 7. Для оптимальной работы данного инвертора/зарядного устройства, пожалуйста, выполняйте приведенные указания по выбору соответствующего диаметра кабеля. Очень важным является правильное управление данным инвертором/зарядным устройством.


 8. Будьте очень внимательны при работе с металлическими инструментами на аккумуляторных батареях или вблизи них. При падении на них инструмента существует возможность образования искр или короткого замыкания аккумуляторной батареи или других частей оборудования, находящихся под напряжением, что, в свою очередь, может привести к взрыву.

 9. При отключении кабелей от клемм АС (пер. тока) или DC (пост. тока) необходимо в точности выполнять указания для процедуры установки устройства. См. подробное описание в разделе УСТАНОВКА настоящего руководства.

 10. Предохранители (200 А, 58 В пост. тока – 1 шт. для устройств 5кВА) обеспечивают защиту от перегрузки по току цепей питания от аккумуляторной батареи.

 11. УКАЗАНИЯ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ – Данный инвертор/зарядное устройство необходимо подключить к постоянной системе заземления. При установке данного инвертора необходимо обязательно выполнять местные требования и нормы.

 12. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ закорачивать выходные цепи переменного тока (АС) и входные цепи постоянного тока (DC). К устройству НЕЛЬЗЯ подключать сеть электропитания, если закорочен вход постоянного тока (DC).

 13. ВНИМАНИЕ!! Обслуживание данного устройства может производить только квалифицированный персонал. Если после выполнения указаний, приведенных в таблице поиска и устранения неисправностей, неисправность продолжает присутствовать, инвертор/зарядное устройство необходимо отдать местному дилеру или в сервисный центр для выполнения технического обслуживания.

## ВВЕДЕНИЕ

Данное устройство представляет собой многофункциональный инвертор/зарядное устройство, в котором сочетаются функции инвертора, солнечного зарядного устройства с контроллером слежения за точкой максимальной мощности (MPPT) и зарядного устройства аккумуляторной батареи с тем, чтобы предоставить пользователям компактный источник бесперебойной подачи питания. Устройство имеет удобный универсальный дисплей и панель управления, обеспечивающие пользователю удобное конфигурирование системы при помощи кнопок, а также легкое управление ею. В зависимости от применения могут задаваться параметры зарядного тока аккумуляторной батареи, приоритет питания от сети переменного тока или от солнечных батарей, а также допустимые параметры изменения входного напряжения.

## Отличительные черты устройства

- инвертор обеспечивает получение чистого синусоидального напряжения;
- встроенный контроллер солнечного зарядного устройства со слежением за точкой максимальной мощности (MPPT);
- конфигурируемый диапазон входных напряжений для бытовой техники и персональных компьютеров посредством установки параметров на панели с жидкокристаллическим дисплеем;
- конфигурируемый зарядный ток аккумуляторной батареи в зависимости от приложения посредством установки параметров на панели с жидкокристаллическим дисплеем;
- конфигурируемый приоритет включения сети питания переменного тока или питания от солнечных батарей посредством установки параметров на панели с жидкокристаллическим дисплеем;
- совместимость с сетью электропитания переменного тока или с электрогенератором;
- автоматический перезапуск при восстановлении сети электропитания;
- защита от перегрузок/перегрева/короткого замыкания;
- интеллектуальное зарядное устройство для оптимизации рабочих характеристик аккумуляторной батареи;
- функция холодного пуска

## Общая архитектура системы

На следующем рисунке приведена общая схема использования данного инвертора/зарядного устройства. В системе имеются также следующие устройства, которые совместно с инвертором/зарядным устройством составляют полную систему электропитания:

- электрогенератор или сеть электропитания переменного тока;
- фотоэлектрические модули (опция).

Если в соответствии с Вашими требованиями требуется другая архитектура системы, обратитесь к Вашему системному интегратору.

Данный инвертор способен обеспечивать электроэнергией любые виды бытовой и офисной техники, включая приложения с электродвигателями, такие как люминесцентные светильники, вентиляторы, холодильники и кондиционеры воздуха.


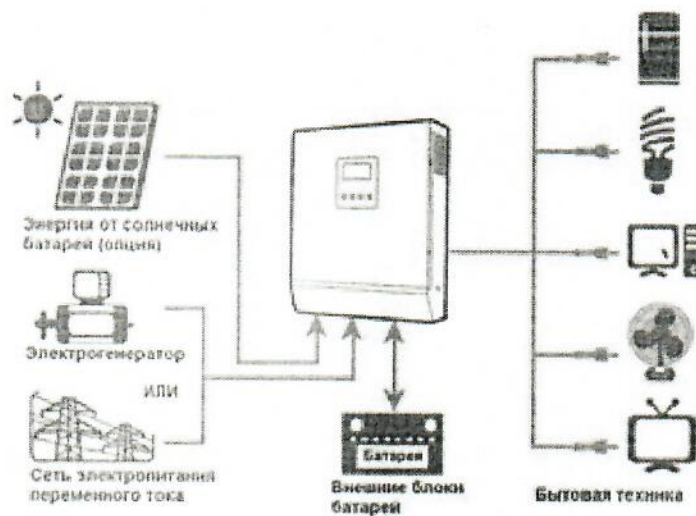


Рис. 1 Гибридная система электропитания

## Краткое описание изделия

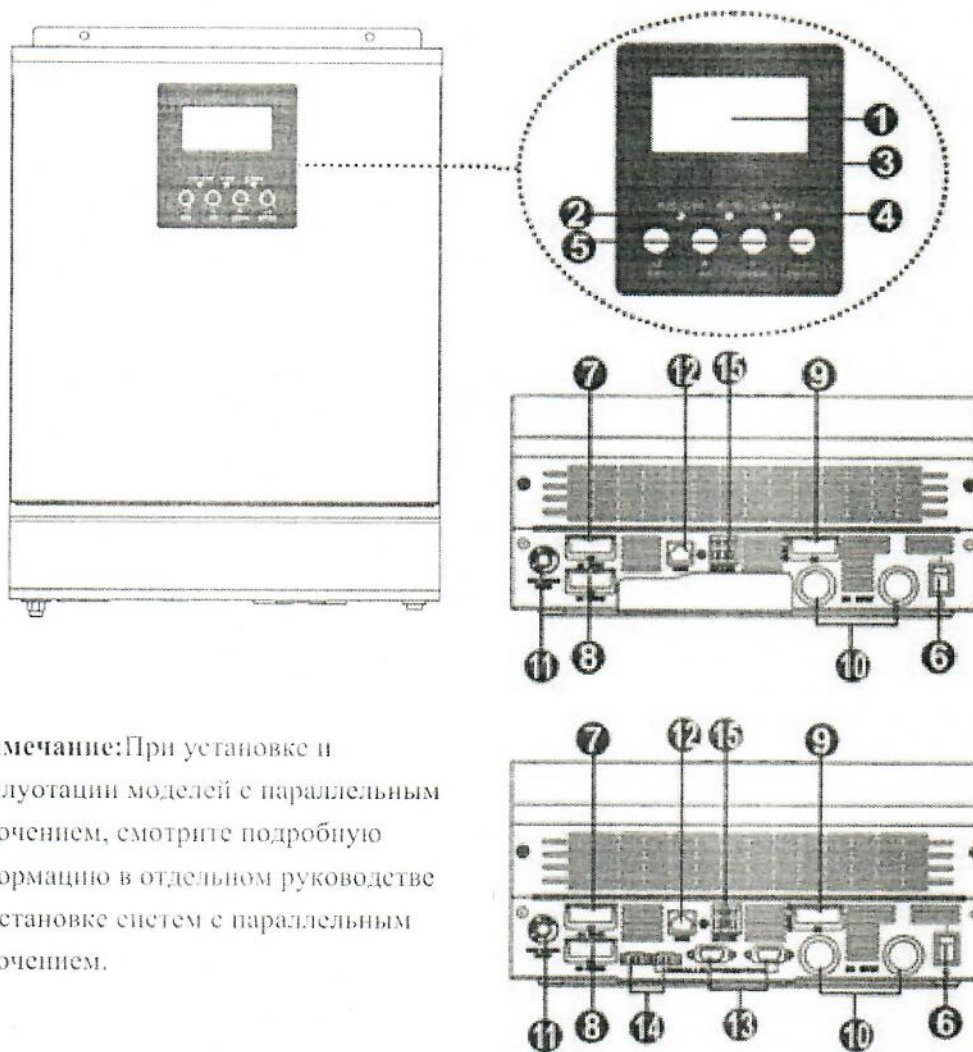

**Примечание:** При установке и эксплуатации моделей с параллельным включением, смотрите подробную информацию в отдельном руководстве по установке систем с параллельным включением.

### Модель SILA 5000M-MPPT

(стандартная конфигурация и для параллельного включения)


- Жидкокристаллический дисплей
- Индикатор состояния
- Индикатор зарядки аккумуляторной батареи
- Индикатор неисправности
- Кнопки выбора режима и установки параметров
- Кнопка вкл./выкл. (On/Off)
- Вход сети электропитания пер. тока (AC)
- Выход сети электропитания пер. тока (AC)
- Вход солнечной батареи
- Вход аккумуляторной батареи
- Автоматический выключатель
- Порт передачи данных
- Разъем параллельного порта (только для моделей с параллельным подключением)
- Кабель распределения тока (только для моделей с параллельным подключением)
- Сухой контакт (для подключения и питания дополнительных устройств)

## УСТАНОВКА

### Распаковка и осмотр

Перед установкой устройства его необходимо осмотреть. Проверьте, чтобы содержимое коробки не было повреждено. Внутри упаковки должно находиться следующее:

- устройство – 1 шт.
- руководство пользователя - 1 шт.
- кабель передачи данных - 1 шт.
- программное обеспечение на CD - 1 шт.

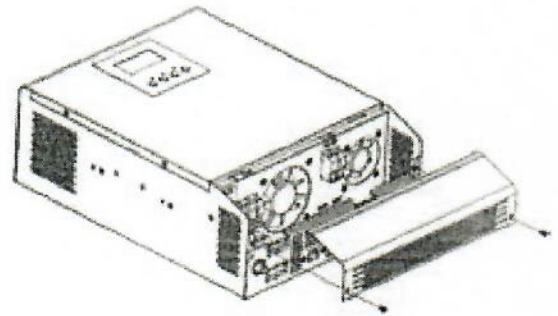


### Подготовка к установке

Перед тем как подключать к устройству кабели, необходимо снять крышку, расположенную внизу корпуса, отвернув два винта, как показано на рисунке.

### Установка устройства


При выборе места установки устройства необходимо учитывать следующее:

- Инвертор нельзя устанавливать на конструкциях, выполненных из горючих материалов.
- Устройство необходимо устанавливать на прочной поверхности.
- Инвертор следует устанавливать на уровне глаз, чтобы можно было легко считывать показания жидкокристаллического дисплея.
- Для оптимальной работы устройства температура окружающей среды должна находиться в пределах от 0°C до 55°C.
- Рекомендуется устанавливать устройство на стене в вертикальном положении.
- Убедитесь, что другие объекты и поверхности удалены от устройства на расстояния, показанные на рисунке: это необходимо для отвода тепла и для прокладки проводов.

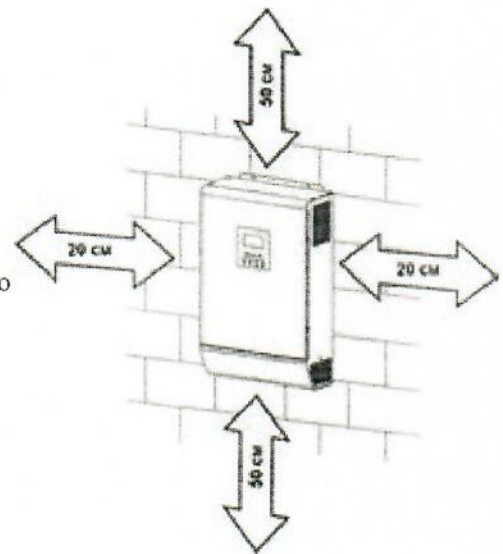

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО МОЖЕТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНО ТОЛЬКО НА БЕТОННЫХ ИЛИ НА ДРУГИХ НЕГОРЮЧИХ ПОВЕРХНОСТЯХ**

Установите устройство и закрепите его, завернув три шурупа, как показано на рисунке:

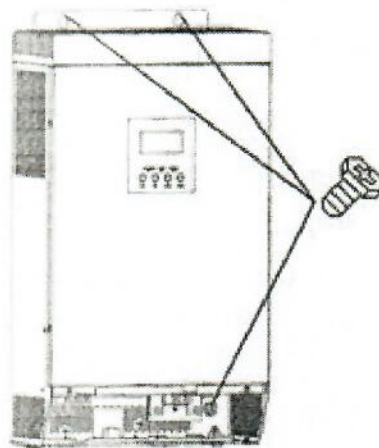


## Подключение аккумуляторной батареи

**ОСТОРОЖНО:** В целях безопасности и соответствия нормативным требованиям между инвертором и аккумуляторной батареей необходимо установить отдельную токовую защиту по постоянному току либо устройство автоматического выключения. Для некоторых приложений установка таких устройств может и не требоваться, тем не менее она необходима для защиты от сверхтоков. См. ниже в таблице типовые значения токов для выбора предохранителей или автоматических выключателей.

**ВНИМАНИЕ!** Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным персоналом.

**ВНИМАНИЕ!** Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие кабели для подключения аккумуляторных батарей. Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать соответствующие кабели и клеммы соответствующих размеров, приведенные в таблице ниже.

Кольцевая клемма:




### Рекомендуемые кабели для подключения батарей и размеры клемм:

Модель	Типовой ток	Емкость батареи	Обозначение провода	Кольцевая клемма			Момент затяжки клеммы
				Сечение кабеля, мм <sup>2</sup>	Размеры клеммы		
					D, мм	L, мм	
SILA 5000M (PF 1.0) MPPT	120A	200Ач	1 x 4AWG	22	6.4	33.2	2 ~ 3 Нм
			2 x 8AWG	14	6.4	29.2	

При подключении аккумуляторной батареи необходимо выполнить следующее:

1. Установить кольцевую клемму наконечника кабеля аккумуляторной батареи на разъем для подключения батареи на инверторе так, чтобы она лежала плоско на разъеме, а затем затянуть крепление клеммы моментом 2-3 Нм. Проверить, чтобы полярность подключений аккумуляторной батареи и инвертора/зарядного устройства была правильная, а крепления клемм на разъемах были надежно затянуты.
2. Подключить к полюсам аккумуляторной батареи кабели, используя соответствующие кабели и клеммы, как указано выше.
3. Подключить все блоки батарей; необходимо подключать такие батареи, какие требуются для соответствующих устройств. Рекомендуется подключать аккумуляторную батарею с емкостью 200 А/час для модели 5кВА.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Необходимо использовать герметичную свинцово-кислотную аккумуляторную батарею (гелевую или AGM).

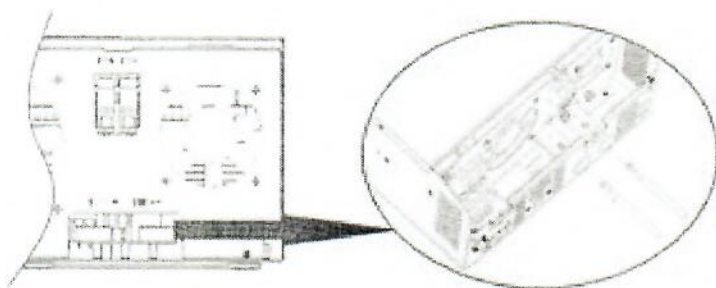

**ВНИМАНИЕ: Опасность поражения электрическим током**

Установку следует производить с особой осторожностью, поскольку при последовательном соединении аккумуляторных батарей получается высокое напряжение.



**ОСТОРОЖНО!!** Нельзя ничего располагать между плоской частью клеммы инвертора и клеммой кабельного наконечника. В противном случае может возникнуть перегрев.

**ОСТОРОЖНО!!** Нельзя наносить никаких антиоксидантов на клеммы до того, как они надежно затянуты.

**ОСТОРОЖНО!!** До того как завершить подключение устройства к цепям постоянного тока и замкнуть автоматический выключатель/прерыватель цепи постоянного тока, необходимо проверить, чтобы положительная клемма (+) была соединена с положительной клеммой (+), а отрицательная клемма (-) была подключена к отрицательной клемме (-).



## Подключение входа сети переменного тока/выхода переменного тока

**⚠ ОСТОРОЖНО!!** Перед тем как подключать устройство к сети электропитания переменного тока, необходимо установить отдельный автоматический выключатель переменного тока между инвертором и сетью электропитания переменного тока. Благодаря этому инвертор можно отключить на время выполнения технического обслуживания и, таким образом, обеспечить безопасность. Кроме того, при этом обеспечивается полная защита от перегрузки по току входа переменного напряжения. Рекомендуется использовать автоматический выключатель 50 А – для модели 5кВА.

**⚠ ОСТОРОЖНО!!** На данном устройстве имеются две клеммные колодки с маркировкой "IN" («Вход») и "OUT" («Выход»). НЕ ПЕРЕПУТАЙТЕ входные и выходные контакты.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным персоналом.

**⚠ ВНИМАНИЕ!** Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие кабели для подключения входа сети электропитания переменного тока. Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать соответствующие кабели, приведенные в таблице ниже.

Рекомендуемые кабели для подключения к сети электропитания переменного тока:

Модель	Калибр кабеля AWG, стандарт США	Момент затяжки клеммы
SILA 5000M (PF 1.0) MPPT	8 AWG	1,4 – 1,6 Нм

При подключении входа сети электропитания переменного тока необходимо выполнить следующее:


1. Перед тем как выполнять подключение входа/выхода переменного тока, необходимо проверить, чтобы был выключен выключатель цепи постоянного тока, или цепь была отключена прерывателем.
2. Зачистить провода от изоляции на 10 мм для шести проводников. При этом провода фазы L и нейтрали N следует укоротить на 3 мм.
3. Вставить провода в клеммы колодки входа переменного тока AC в соответствии с полярностью, обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм.

При этом провод защитного заземления PE (⊕) следует подключать первым.

⊕ → Земля (желто-зеленый)

L → Линия (коричневый или черный)

N → Нейтраль (синий или голубой)

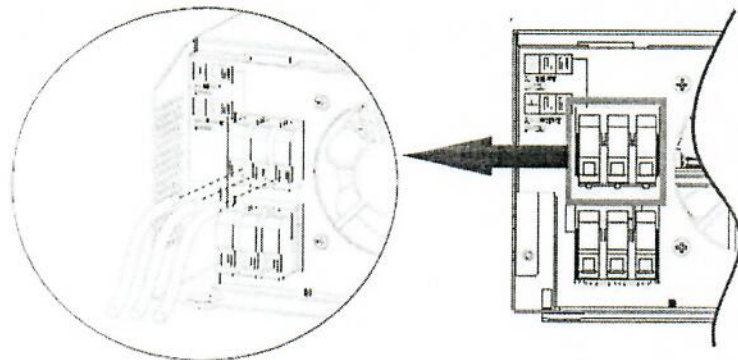


### ВНИМАНИЕ:

Перед тем как начинать подключение входа по переменному току, необходимо убедиться, что сеть электропитания переменного тока отключена.

4. Далее вставить провода в клеммы колодки выхода переменного тока АС в соответствии с полярностью, обозначенной на клеммной колодке, а затем затянуть винты клемм.

При этом провод защитного заземления РЕ (⊕) следует подключать первым.

- ⊕ → Земля (желто-зеленый)
- L → Линия (коричневый или черный)
- N → Нейтраль (синий или голубой)

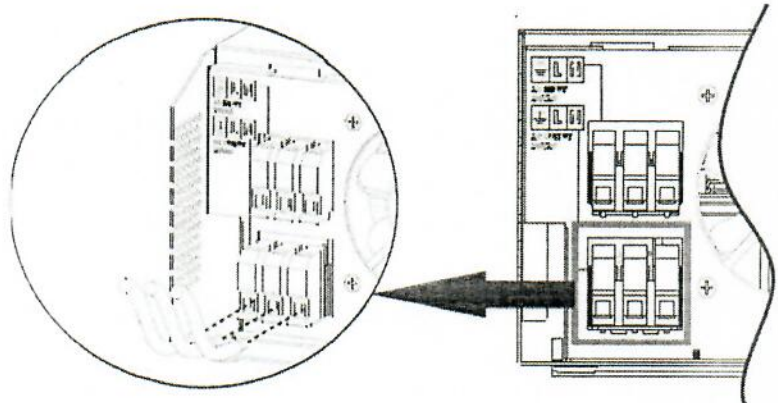

5. Проверить, надежно ли подключены провода.



**ОСТОРОЖНО: Важное замечание**

Необходимо обязательно проверить, чтобы провода переменного тока (АС) были подключены в правильной полярности. Если провод L (линия) и N (нейтраль) перепутаны местами, может произойти короткое замыкание, когда инверторы будут подключены параллельно.

### Подключение фотоэлектрических панелей



**ОСТОРОЖНО!!** Перед тем как подключать фотоэлектрические модули, необходимо установить отдельный автоматический выключатель постоянного тока между инвертором и фотоэлектрическими модулями.



**ВНИМАНИЕ!** Все проводные соединения могут выполняться только квалифицированным персоналом.



**ВНИМАНИЕ!** Для безопасной и эффективной работы системы очень важно использовать соответствующие кабели для подключения фотоэлектрических модулей. Чтобы снизить риск получения травмы, следует использовать соответствующие кабели, приведенные в таблице ниже.

Модель	Типовой ток	Тип кабеля	Момент затяжки клеммы
SILA 5000M (PF 1.0) MPPT	●	8 AWG	1,4 -1,6 Нм

### Выбор фотоэлектрических модулей:


При выборе фотоэлектрических модулей, пожалуйста, обязательно учитывайте приведенные ниже параметры:

1. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей не должно превышать максимального напряжения холостого хода солнечной батареи инвертора.
2. Напряжение холостого хода (Voc) фотоэлектрических модулей должно быть выше минимального напряжения аккумуляторной батареи.

Режим зарядного устройства от солнечных батарей	
МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	SILA 5000M (PF 1.0) MPPT
Максимальное напряжение холостого хода солнечной батареи	145 В пост. тока
Диапазон напряжений солнечной батареи в точке максимальной мощности (MPPT)	60~115 В пост. тока
Минимальное напряжение батарей для заряда от фотоэлектрических элементов	34 В пост.тока

При подключении модулей солнечных батарей необходимо выполнить следующее:

1. Зачистить от изоляции положительный и отрицательный провода на 10 мм.
2. Проверить полярность кабеля подключения, идущего от модулей солнечных батарей, и входных клемм подключения солнечных батарей. Затем подключить положительный контакт (+) кабеля солнечных батарей PV к положительной клемме (+) входа PV устройства. Далее подключить отрицательный контакт (-) кабеля солнечных батарей PV к отрицательной клемме (-) входа PV устройства.

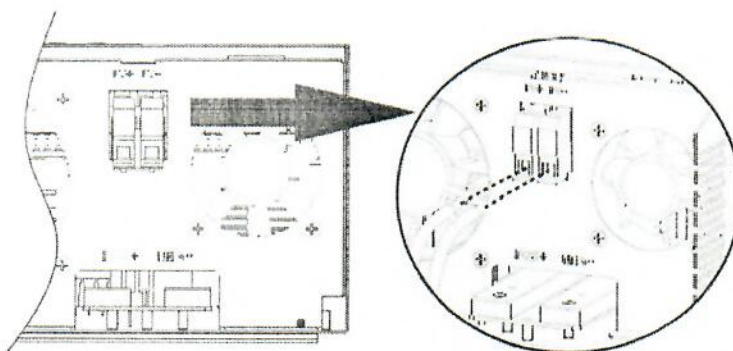

3. Проверить, надежно ли подключены провода.

### Окончательная сборка

Выполнив все подключения, надеть крышку внизу корпуса и закрепить ее при помощи двух шурупов, как показано на рисунке.




## Подключение кабелей передачи данных

Пожалуйста, используйте поставляемый кабель связи для подключения инвертора и ПК. Чтобы использовать программное обеспечение, следует вставить прилагаемый компакт-диск в компьютер и выполнять указания, отображающиеся на экране. Подробную информацию о работе с программным обеспечением см. на компакт-диске.


## Сухой контакт

В устройстве имеется один сухой контакт (максимальная нагрузка 3 А/250 В АС), который находится на задней панели. Этот контакт может быть использован для того, чтобы подавать сигнал на внешнее устройство, когда напряжение аккумуляторной батареи достигнет порогового уровня.

Состояние устройства	Условие		Порт сухого контакта 		
			НЗ и общий	НР и общий	
Электропитание выкл	Устройство выключено, и на его выходе нет напряжения		замкнуты	разомкнуты	
Электропитание вкл	Выход запитан от сети электропитания		замкнуты	разомкнуты	
	Выход запитан от аккумуляторной батареи или от солнечных батарей	Программа 01 установлена как сеть электропитания	Напряжение батареи < порогового напряжения предупреждения о низком напряжении пост. тока	разомкнуты	замкнуты
			Напряжение батареи > установленной величины в программе 13 или заряд батареи достигает режима подзарядки	замкнуты	разомкнуты
		Программа 01 установлена как питание сначала от аккумуляторной батареи или от солнечной батареи	Напряжение батареи < установленной величины в программе 12	разомкнуты	замкнуты
		Напряжение батареи > установленной величины в программе 13 или заряд батареи достигает режима подзарядки	замкнуты	разомкнуты	

## РАБОТА


### Кнопка включения/выключения ON/OFF

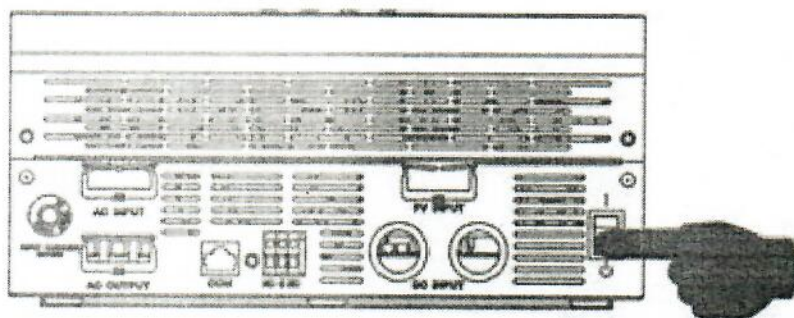

После того как устройство было надлежащим образом установлено, а также к нему были соответствующим образом подключены аккумуляторные батареи, просто нажмите на кнопку On/Off (Вкл/Выкл), расположенную в нижней части корпуса, чтобы включить устройство.

### Панель управления с дисплеем

Панель управления с дисплеем, показанная на рисунке ниже, расположена на передней панели инвертора. Панель управления включает три индикатора, четыре кнопки выбора режимов и установки параметров, а также жидкокристаллический дисплей, на котором отображаются режимы работы устройства и информация о входной/выходной мощности.

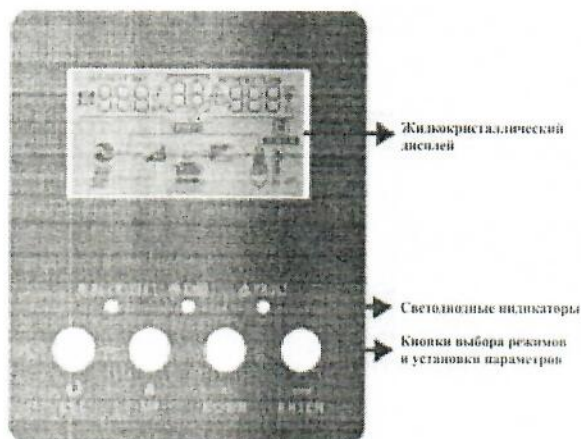


### Светодиодные индикаторы

Состояние светодиодного индикатора		Содержание сообщения	
	Зеленый	Горит ровным светом	Выходное напряжение подается в режиме от сети электропитания
		Мигает	Выходное напряжение подается с инвертора в режиме работы от аккумуляторной батареи или от солнечной батареи
	Зеленый	Горит ровным светом	Аккумуляторная батарея полностью заряжена
		Мигает	Аккумуляторная батарея заряжается
	Красный	Горит ровным светом	Возникла неисправности в инверторе
		Мигает	Состояние инвертора, в котором выдаются предупреждения

### Кнопки выбора режимов и установки параметров

Кнопка	Описание
ESC	Выйти из режима установки параметров
UP	Вернуться к предыдущему разделу
DOWN	Перейти к следующему разделу
ENTER	Подтвердить выбор параметра в режиме установки параметров или войти в режим установки параметров

## Иконки дисплея

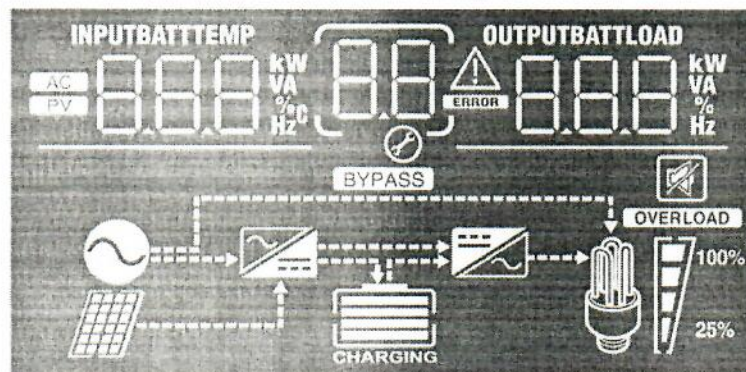

Иконка	Описание	
<b>Информация о входном источнике энергии</b>		
	Индикация входа переменного тока AC.	
	Индикация входа солнечных панелей PV.	
	Отображаются входное напряжение, входная частота, напряжение солнечных панелей, напряжение аккумуляторной батареи и ток зарядного устройства.	
<b>Программа конфигурирования и информация об ошибках</b>		
	Индикация программ установки параметров.	
	Отображение кодов предупреждения и неисправностей.	
	Предупреждение: мигает пиктограмма  в сопровождении кода предупреждения.	
	Неисправность: мигает пиктограмма  в сопровождении кода неисправности.	
<b>Информация о выходе</b>		
	Отображаются выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, нагрузка в ВА, нагрузка в Вт и ток разрядки.	
<b>Информация об аккумуляторной батарее</b>		
	В режиме работы от аккумуляторных батарей на индикаторе отображается степень заряженности батарей: величины отображаются уровнями 0-24%, 25-49%, 50-74% и 75-100%; в режиме работы от сети электропитания отображается состояние заряда	
В режиме работы от сети переменного тока AC на индикаторе отображается степень заряженности аккумуляторной батареи:		
Состояние	Напряжение батареи	Показания жидкокристаллического дисплея
Режим с постоянным током / режим с постоянным напряжением	< 2 В/элемент	По очереди мигают 4 сегмента
	2 – 2,083 В/ элемент	Нижний сегмент горит постоянным светом, а остальные 3 сегмента мигают по очереди.
	2,083 - 2,167 В/ элемент	2 нижних сегмента горят постоянным светом, а 2 других сегмента мигают по очереди.
	> 2,167 В/элемент	3 нижних сегмента горят постоянным светом, а оставшийся верхний сегмент мигает.
Режим подзарядки аккумуляторной батареи. Батарея полностью заряжена.		4 сегмента горят ровным светом.

В режиме работы от аккумуляторных батарей на индикаторе отображается емкость батарей

Процент нагрузки	Напряжение батарей	Показания жидкокристаллического дисплея
Нагрузка > 50%	< 1,717 В/элемент	
	1,717 В/элемент – 1,8 В/элемент	
	1,8 В/элемент - 1,883 В/ элемент	
	> 1,883 В/элемент	
50% > Нагрузка > 20%	< 1,817 В/элемент	
	1,817 В/элемент – 1,9 В/элемент	
	1,9 В/элемент - 1,983 В/ элемент	
	> 1,983 В/элемент	
Нагрузка < 20%	< 1,867 В/элемент	
	1,867 В/элемент – 1,95 В/элемент	
	1,95 В/элемент - 2,033 В/ элемент	
	> 2,033 В/элемент	

Информация о нагрузке				
	Индикация перегрузки			
	Индикация уровня нагрузки: 0-24%, 25-50%, 50-74% и 75-100%.			
	0%-25%	25%-50%	50%-75%	75%-100%.
Информация о режиме работы				
	Индикация, что устройство подключено к сети электропитания переменного тока			
	Индикация, что устройство подключено к фотоэлектрической панели			
	Индикация, что напряжение нагрузки подается от сети электропитания переменного тока			
	Индикация, что работает цепь зарядки			
	Индикация, что работает инвертор DC/AC (происходит преобразование напряжения постоянного тока в напряжение переменного тока)			
Работа с отключенной звуковой сигнализацией				
	Индикация отключенной звуковой сигнализации			

## Установка параметров

Если нажать на кнопку ENTER («ввод») и не отпускать ее 3 секунды, устройство перейдет в режим установки параметров. Чтобы выбрать необходимую программу установки параметров, необходимо нажать на кнопку «UP» («вверх») или на кнопку «DOWN» («вниз»). Затем нажать на кнопку ENTER, чтобы подтвердить выбор или на кнопку ESC («выйти»), чтобы выйти из режима.

### Программы установки параметров

Программа	Описание	Параметры, которые можно установить	
00	Выход из режима установки параметров	Выход 00 ESC	
01	Приоритет источника питания. Конфигурирование приоритета источника, от которого будет осуществляться питание нагрузок	Питание сначала от солнечных панелей: 01 SOL	В качестве первого приоритета для питания нагрузок используется солнечная энергия. Если для питания всех подключенных нагрузок солнечной энергии оказывается недостаточно, для питания нагрузок одновременно будет использоваться и энергия аккумуляторной батареи. Питание нагрузок от сети электропитания переменного тока осуществляется только при наличии любого из следующих условий: - солнечная энергия не доступна, - напряжение аккумуляторной батареи опустилось ниже установленного значения сигнализации о понижении напряжения или до значения, установленного в программе 12
		Питание сначала от сети электропитания переменного тока (значение по умолчанию): 01 UET	В качестве первого приоритета для питания нагрузок используется энергия из сети электропитания переменного тока. Питание нагрузок солнечной энергией и энергией от аккумуляторной батареи осуществляется, только если сеть электропитания недоступна.
		Приоритет системы питания от солнечных панелей SBU: 01 SBU	В качестве первого приоритета для питания нагрузок используется солнечная энергия. Если для питания всех подключенных нагрузок солнечной энергии оказывается недостаточно, для питания нагрузок одновременно будет использоваться и энергия аккумуляторной батареи. Питание нагрузок от сети электропитания переменного тока осуществляется, только если напряжение аккумуляторной батареи опустилось ниже установленного значения сигнализации о понижении напряжения или до значения, установленного в программе 12
02	Максимальный зарядный ток: Чтобы сконфигурировать максимальный зарядный ток для зарядных устройств солнечной батареи и сети (Макс. зарядный ток = зарядный ток сети + зарядный ток солнечной батареи)	10 A 02 10 A	20 A 02 20 A
		30 A 02 30 A	40 A 02 40 A
		50 A 02 50 A	60 A (значение по умолчанию) 02 60 A
		70 A 02 70 A	80 A 02 80 A
		90 A 02 90 A	100 A 02 100 A








		110 А 02 110 <sup>А</sup>	120 А 02 120 <sup>А</sup>
03	Диапазон входного напряжения переменного тока	Режим 1 (для плохой сети) (значение по умолчанию) 03 APL	Если выбран этот режим, то приемлемый диапазон входного напряжения сети электропитания будет находиться в пределах 90 – 280 В пер. тока.
		Режим 2 (для хорошей сети) 03 UPS	Если выбран этот режим, то приемлемый диапазон входного напряжения сети электропитания будет находиться в пределах 170 – 280 В пер. тока.

04	Режим экономии энергии включен/выключен	Режим экономии выключен (значение по умолчанию) 04 5d5	Если этот режим выключен, то, вне зависимости от того, велика или мала подключенная нагрузка, состояние инвертора меняться не будет.
		Режим экономии включен 04 5eN	Если этот режим включен, то инвертор будет выключен, если подключенная нагрузка будет мала (менее 5%) или не будет определяться.
05	Тип аккумуляторной батареи	AGM (значение по умолчанию): 05 AGn	С жидким электролитом 05 FLd
		Определяемый пользователем 05 USE	Если режим определяется самим пользователем, параметры напряжения заряда батареи и низкого напряжения постоянного тока отсечки можно установить в программах 26, 27 и 29.
06	Автоматический повторный запуск при появлении перегрузки	Запретить повторный запуск (значение по умолчанию) 06 Lfd	Разрешить повторный запуск: 06 LFE
07	Автоматический повторный запуск при появлении перегрева	Запретить повторный запуск (значение по умолчанию) 07 tfd	Разрешить повторный запуск 07 tFE
09	Выходная частота	50 Гц (значение по умолчанию) 09 50 Hz	60 Гц 09 60 Hz
11	Максимальный зарядный ток сети	2 А 11 2A	10 А 11 10A
		20 А 11 20A	30 А (значение по умолчанию) 11 30A
		40 А 11 40A	50 А 11 50A
		60 А 11 60A	
12	Установка напряжения, при котором происходит возврат на питание от сети переменного тока при выборе приоритета "SBU priority" или "Solar first" в программе 01	44 В 12 BATT 44.0 v	45 В 12 BATT 45.0 v
		46 В (значение по умолчанию) 12 BATT 46.0 v	47 В 12 BATT 47.0 v

		48 В 12 48.0 v BATT	49 В 12 49.0 v BATT
		50 В 12 50.0 v BATT	51 В 12 51.0 v BATT
13	Установка напряжения, при котором происходит возврат в режим питания от батарей при выборе приоритета "SBU priority" или "Solar first" в программе 01	Батарея полностью заряжена 13 FUL BATT	48 В 13 48.0 v BATT
		49 В 13 49.0 v BATT	50 В 13 50.0 v BATT
		51 В 13 51.0 v BATT	52 В 13 52.0 v BATT
		53 В 13 53.0 v BATT	54 В (значение по умолчанию) 13 54.0 v BATT
		55 В 13 55.0 v BATT	56 В 13 56.0 v BATT
		57 В 13 57.0 v BATT	58 В 13 58.0 v BATT
16	Приоритет источника зарядки. Конфигурирование приоритета источника зарядки	Если данный инвертор/зарядное устройство работает в режиме подключения к сети, в ждущем режиме или находится в состоянии ошибки, источник зарядки может быть запрограммирован следующим образом:	
		Зарядка сначала от солнечных панелей 16 050	Аккумуляторная батарея будет заряжаться сначала от солнечных панелей. Зарядка от сети электропитания переменного тока будет происходить, только если энергия от солнечных батарей недоступна.
		Зарядка сначала от сети электропитания переменного тока 16 0UE	Аккумуляторная батарея будет заряжаться сначала от сети электропитания переменного тока. Зарядка от солнечных панелей будет происходить, только если сеть электропитания переменного тока недоступна.
		Зарядка от солнечных панелей и сети электропитания переменного тока (доступно только для моделей 4KVA/5KVA) 16 5PU	Аккумуляторная батарея будет заряжаться одновременно от солнечных панелей и сети электропитания переменного тока.
		Зарядка только от солнечных панелей 16 050	Аккумуляторная батарея будет заряжаться только от солнечных панелей. Вне зависимости от того, доступны ли другие источники зарядки
	Если данный инвертор/зарядное устройство работает в режиме питания от батарей или режиме экономии энергии, аккумуляторная батарея может заряжаться только от солнечных панелей. Аккумуляторная батарея будет заряжаться от солнечных панелей, если солнечная энергия имеется и ее достаточно для зарядки.		







18	Управление работой аварийной сигнализации	Сигнализация включена (значение по умолчанию) 18 60N	Сигнализация выключена 18 60F
19	Автоматический возврат к отображению на экране страницы параметров по умолчанию	Возвращение к отображению страницы параметров по умолчанию. 19 ESP	Если выбран этот режим, не имеет значения, сколько раз пользователь переключал разные экраны; если в течение 1 минуты не будет нажата ни одна кнопка, на экране вновь начнет автоматически отображаться страница параметров по умолчанию (входное напряжение/выходное напряжение).
		Оставить отображаться последнюю страницу 19 FEP	Если выбран этот режим, на дисплее будет отображаться последняя страница, которую выбрал пользователь.
20	Управление подсветкой	Включить подсветку (значение по умолчанию): 20 LON	Выключить подсветку: 20 LOF
22	Звуковой сигнал при прерывании основного питания	Включить сигнализацию (значение по умолчанию): 22 AON	Выключить сигнализацию: 22 AOF
23	Байпас при перегрузке. При разрешенном байпасе устройство перейдет в режим работы от сети переменного тока, если при работе от аккумуляторных батарей произойдет перегрузка.	Запретить режим байпас (значение по умолчанию): 23 BYD	Разрешить режим байпас: 23 BYE
25	Запись кодов ошибок	Разрешить запись кодов ошибок: 25 FEN	Запретить запись кодов ошибок (значение по умолчанию): 25 FDS





26	Напряжение основного заряда (при постоянном напряжении)	<p>Значение по умолчанию для моделей 48V: 56,4 В</p>  <p>Если в программе 5 выбран режим самоопределения, эти параметры могут быть выставлены. Диапазон установки для моделей 48V – от 48,0 В до 58,4 В. Приращение составляет 0,1 В на каждый «клик».</p>	
27	Напряжение подзарядки	<p>Значение по умолчанию для моделей 48V составляет 54,0 В.</p>  <p>Если в программе 5 выбран режим самоопределения, эти параметры могут быть выставлены. Диапазон установки для моделей 48V – от 48,0 В до 58,4 В. Приращение составляет 0,1 В на каждый «клик».</p>	
29	Отключение напряжения при низком напряжении постоянного тока (DC)	<p>Значение по умолчанию для моделей 48V составляет 42,0 В.</p>  <p>Если в программе 5 выбран режим самоопределения, эти параметры могут быть выставлены. Диапазон установки для моделей 48V – от 40,0 В до 48,0 В. Приращение составляет 0,1 В на каждый «клик».</p> <p>Низкое напряжение постоянного тока, при котором происходит отключение, будет задаваться установленным параметром вне зависимости от того, чему равняется процент подключенной нагрузки.</p>	
31	Баланс мощности солнечных батарей при включении этого режима входная мощность от солнечных батарей будет автоматически регулироваться в соответствии с подключенной мощностью нагрузок	<p>Баланс мощности солнечных батарей включен (значение по умолчанию)</p> 	<p>Если выбран этот режим, входная мощность от солнечных батарей будет автоматически регулироваться следующим образом. Макс. мощность солнечных батарей = Макс. мощность зарядки аккумуляторных батарей + мощность подключенных нагрузок.</p>
<p>Баланс мощности солнечных батарей выключен</p> 		<p>Если выбран этот режим, входная мощность от солнечных батарей будет та же самая, что и максимальная мощность зарядки аккумуляторных батарей. Максимальная мощность зарядки батарей будет основываться на значении тока, установленного в программе 02. (Макс. мощность солнечных батарей = Макс. мощность зарядки аккумуляторных батарей).</p>	

## Отображаемая на дисплее информация

Отображаемую на жидкокристаллическом дисплее информацию можно поочередно переключать, нажимая на клавиши "UP" («вверх») или "DOWN" («вниз»). При этом параметры отображаются в следующей очередности: входное напряжение, входная частота, напряжение солнечных панелей, зарядный ток в точке максимальной мощности (MPPT), мощность заряда в точке максимальной мощности (MPPT), напряжение аккумуляторной батареи, выходное напряжение, выходная частота, процент нагрузки, нагрузка в ВА, нагрузка в Вт, ток разрядки постоянного тока (DC), проверка версии главного центрального процессора, проверка версии вторичного центрального процессора.




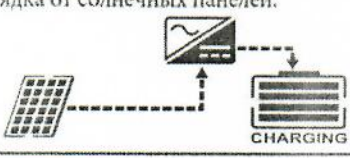


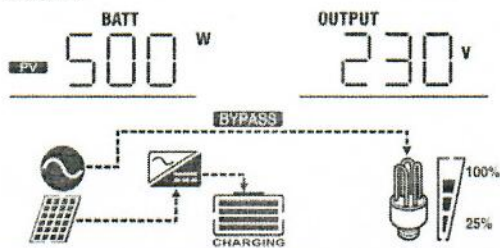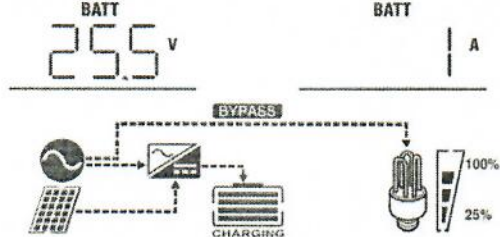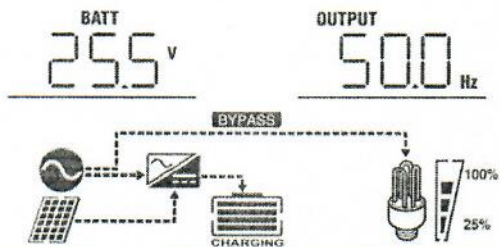
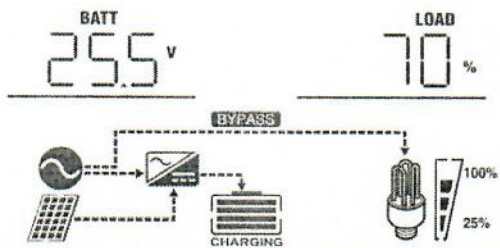
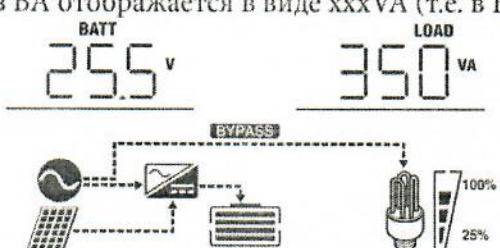

Выбираемые параметры	Отображение на дисплее
Входное напряжение/выходное напряжение (Значение по умолчанию)	<p>Входное напряжение=230 В, выходное напряжение =230 В</p>
Входная частота	<p>Входная частота = 50 Гц</p>
Напряжение солнечных панелей	<p>Напряжение солнечных панелей = 60 В</p>
Зарядный ток в точке максимальной мощности (MPPT).	<p>Ток <math>\geq 10A</math></p> <p>Ток <math>&lt; 10A</math></p>
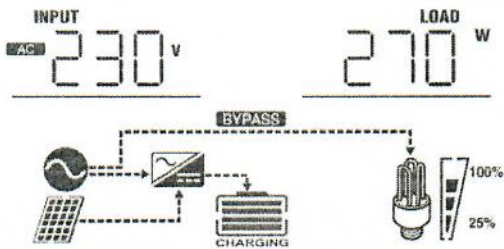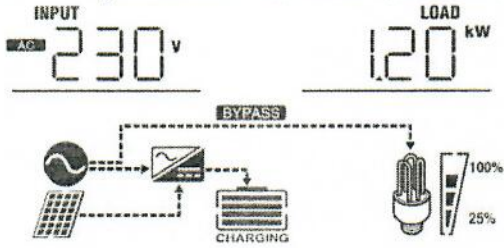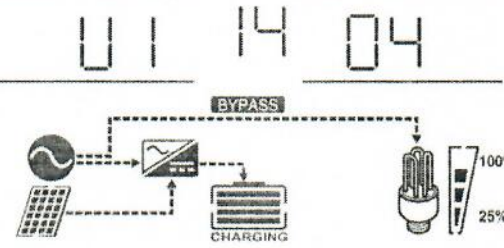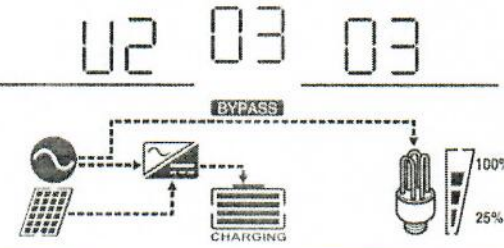
<p>Мощность заряда в точке максимальной мощности (MPPT)</p>	<p>Мощность заряда в точке максимальной мощности (MPPT) = 500 Вт</p> 
<p>Напряжение аккумуляторной батареи/ ток разрядки постоянного тока (DC)</p>	<p>Выходная частота = 50 Гц</p> 
<p>Выходная частота</p>	<p>Выходная частота = 50 Гц</p> 
<p>Процент нагрузки</p>	<p>Процент нагрузки = 70%</p> 
<p>Нагрузка в ВА</p>	<p>Если подключенная нагрузка составляет менее 1 кВА, нагрузка в ВА отображается в виде xxxVA (т.е. в ВА):</p>  <p>Если подключенная нагрузка составляет более 1 кВА, нагрузка в ВА отображается в виде x.xxkVA (т.е. в кВА):</p> 



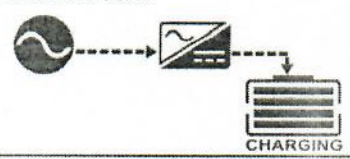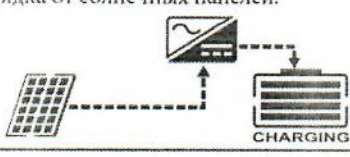














<p>Нагрузка в Вт</p>	<p>Если подключенная нагрузка составляет менее 1 кВт, нагрузка в Вт отображается в виде xxxW (т.е. в Вт):</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Если подключенная нагрузка составляет более 1 кВт (<math>\geq 1</math> кВт), нагрузка в Вт отображается в виде x.xkW (т.е. в кВт):</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Проверка версии главного центрального процессора</p>	<p>Версия главного центрального процессора 00014.04</p> <div style="text-align: center;">  </div>
<p>Проверка версии вторичного центрального процессора</p>	<p>Версия главного центрального процессора 00003.03</p> <div style="text-align: center;">  </div>











## Описание режимов работы

Режим работы	Описание	Информация, отображаемая на жидкокристаллическом дисплее
<b>Ждущий режим / Режим экономии энергии</b> <b>Примечание:</b> * Ждущий режим: инвертор еще не включен, но уже может заряжать аккумуляторную батарею, не подавая мощность на выход. * Режим экономии энергии: если этот режим включен, выход инвертора отключается, если подключенная нагрузка очень мала или не опознается.	Устройство не подает мощность на выход, но может заряжать аккумуляторную батарею.	Зарядка от сети электропитания переменного тока. 
		Зарядка от солнечных панелей. 
		Зарядки нет. 
<b>Состояние ошибки</b> <b>Примечание:</b> * Состояние ошибки: ошибки, вызванные ошибками внутренних цепей инвертора или внешними причинами, такими как чрезмерная температура, короткое замыкание на выходе и т.д.	Энергия от солнечных батарей и энергия от сети электропитания может заряжать аккумуляторную батарею.	Зарядка от солнечных панелей. 
		Зарядки нет. 
<b>Состояние ошибки</b> <b>Примечание:</b> * Состояние ошибки: ошибки, вызванные ошибками внутренних цепей инвертора или внешними причинами, такими как чрезмерная температура, короткое замыкание на выходе и т.д.	Сеть электропитания может питать нагрузки, если устройство запускается без аккумуляторных батарей (только если инвертор работает без подключения к другим ИБП).	Мощность на выходе от сети электропитания переменного тока. 
Режим работы от сети электропитания.	Устройство подает мощность на выход от сети электропитания переменного тока. В этом режиме также заряжается аккумуляторная батарея.	Зарядка от солнечных панелей. 
		Зарядка от сети электропитания переменного тока. 
Режим работы от батарей	Устройство подает мощность на выход, используя энергию аккумуляторной батареи и солнечную энергию.	Мощность на выходе от аккумуляторной батареи и от солнечных панелей. 
		Мощность на выходе только от аккумуляторной батареи. 

## Коды неисправностей

Код неисправности	Описание	Отображаемая иконка
01	Вентилятор заблокирован, когда инвертор выключен	
02	Перегрев	
03	Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи	
04	Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи	
05	Короткое замыкание выхода или обнаружен перегрев внутренних компонентов инвертора	
06	Выходное напряжение слишком высокое	
07	Истекло время перегрузки	
08	Слишком высокое напряжение шины	
09	Отказ плавного пуска шины	
11	Неисправность главного реле	
51	Перегрузка по току инвертора/броски тока	
52	Слишком мало напряжение шины	
53	Неисправность плавного пуска инвертора	
55	Чрезмерно высокое напряжение постоянного тока на выходе переменного тока	
56	Разомкнута цепь подключения аккумуляторной батареи	
57	Неисправность датчика тока	
58	Слишком мало выходное напряжение	

## Аварийная индикация

Код сообщения	Описание	Звуковая сигнализация	Мерцающая иконка
01	Вентилятор заблокирован, когда инвертор включен	Звуковой сигнал с частотой три раза в секунду	
03	Избыточный заряд аккумуляторной батареи	Звуковой сигнал с частотой раз в секунду	
04	Низкое напряжение аккумуляторной батареи	Звуковой сигнал с частотой раз в секунду	
07	Перегрузка	Звуковой сигнал с частотой два раза в секунду	
10	Ограничение мощности	Звуковой сигнал с частотой два раза за три секунды	
12	Зарядное устройство от солнечных батарей выключается из-за низкого напряжения аккумуляторной батареи		
13	Зарядное устройство от солнечных батарей выключается из-за высокого напряжения солнечных батарей		
14	Зарядное устройство от солнечных батарей выключается из-за перегрузки		

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1 Параметры сети электропитания

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	SILA 5000M pf 1.0
Форма сигнала входного напряжения	Синусоидальная (сеть электропитания общего пользования или электрогенератор)
Номинальное входное напряжение	230 В пер. тока +/-5%
Нижнее значение напряжения, при котором происходит отключение от сети	170 В пер. тока $\pm 7$ В (Режим 2); 90 В пер. тока $\pm 7$ В (Режим 1)
Нижнее значение напряжения, при котором происходит обратное подключение к сети	180 В пер. тока $\pm 7$ В (Режим 2); 100 В пер. тока $\pm 7$ В (Режим 1)
Верхнее значение напряжения, при котором происходит отключение от сети	280 В пер. тока $\pm 7$ В
Верхнее значение напряжения, при котором происходит обратное подключение к сети	270 В пер. тока $\pm 7$ В
Максимальное входное напряжение пер. тока	300 В пер. тока
Номинальная входная частота	50 Гц / 60 Гц (автоматическое определение)
Нижнее значение частоты, при котором происходит отключение от сети	40 $\pm$ 1 Гц
Нижнее значение частоты, при котором происходит обратное подключение к сети	42 $\pm$ 1 Гц
Верхнее значение частоты, при котором происходит отключение от сети	65 $\pm$ 1 Гц
Верхнее значение частоты, при котором происходит обратное подключение к сети	63 $\pm$ 1 Гц
Защита от короткого замыкания на выходе	В режиме работы от сети электропитания: автоматический выключатель В режиме работы от аккумуляторной батареи: электронный выключатель
КПД (при работе от сети электропитания)	>95% (номинальная резистивная нагрузка, полностью заряженная аккумуляторная батарея)
Время переключения	10 мс, типовое (Режим 2) 20 мс, типовое (Режим 1)
Снижение номинальной мощности: Если входное напряжение переменного тока опускается ниже 170 В, номинальная выходная мощность понижается в зависимости от модели.	<p>Модель 230VAC</p> <p>Выходная мощность</p> <p>Номинальная мощность</p> <p>50% мощности</p> <p>90 В 170 В 280 В Входное напряжение</p>

Таблица 2 Технические характеристики инвертора

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	SILA 5000M (PF 10)
Номинальная выходная мощность	5 кВА / 5 кВт
Форма выходного напряжения	Чистое синусоидальное колебание
Регулировка выходного напряжения	230 В пер. тока $\pm 5\%$
Выходная частота	60 Гц или 50 Гц
Защита от перегрузки	5 с при $\geq 150\%$ нагрузки; 10 с при 110% -150% нагрузки
Защита от выбросов напряжения	2* номинальная мощность в течение 5 секунд
Номинальное входное напряжение пост. тока	48 В пост. тока
Напряжение холодного пуска	46,0 В пост. тока
Нижнее значение напряжения сигнализации отключения при нагрузке < 20% при $20\% \leq$ нагрузка < 50% при нагрузке $\geq 50\%$	44,0 В пост. тока 42,8 В пост. тока 40,4 В пост. тока
Нижнее значение напряжения сигнализации обратного включения при нагрузке < 20% при $20\% \leq$ нагрузка < 50% при нагрузке $\geq 50\%$	46,0 В пост. тока 44,8 В пост. тока 42,4 В пост. тока
Нижнее значение напряжения отключения пост. тока при нагрузке < 20% при $20\% \leq$ нагрузка < 50% при нагрузке $\geq 50\%$	42,0 В пост. тока 40,8 В пост. тока 38,4 В пост. тока
Верхнее значение напряжения обратного включения пост. тока	58 В пост. тока
Верхнее значение напряжения отключения пост. тока	60 В пост. тока
Потребляемая мощность при отсутствии нагрузки	< 50 Вт
Потребляемая мощность в режиме экономии энергии	< 15 Вт

Таблица 3 Параметры режима зарядки

Режим зарядки аккумуляторной батареи от сети электропитания переменного тока	
МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	
SILA 5000M (PF 1 0)	
Зарядный ток (ИБП) при номинальном входном напряжении	
2/10 А 20/30 А 40/50/60 А	
Напряжение основной зарядки	Аккумуляторные батареи с жидким электролитом
	Аккумуляторные батареи AGM/гелевые батареи
Напряжение подзарядки	
54 В пост. тока	
Алгоритм зарядки	
В три этапа	
Зарядная кривая	<p>Напряжение на элементах, В</p> <p>Ток заряда, %</p> <p>Время</p> <p>Насыщающий постоянным током</p> <p>Абсорбция постоянным напряжением</p> <p>Поддерживающий заряд</p>

Режим зарядки аккумуляторной батареи от солнечных панелей	
МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	
SILA 5000M (PF 1 0)	
4000 Вт	
КПД	98,0% макс.
Максимальное напряжение батарей солнечных панелей на холостом ходу	145 В пост. тока макс
Диапазон точки максимальной мощности батарей солнечных панелей	60-115 В пост. тока
Минимальное напряжение для зарядки от солнечных панелей	34 В пост. тока
Потребляемая мощность в ждущем режиме	2 Вт
Точность напряжения аккумуляторной батареи	+/- 0,3%
Точность напряжения солнечных панелей	+/- 2 В
Алгоритм зарядки	В три этапа

Режим зарядки аккумуляторной батареи совместно от сети электропитания переменного тока и от солнечных панелей	
Максимальный ток зарядки	140 А
Ток зарядки по умолчанию	60 А

Таблица 4 Общие технические характеристики устройства

МОДЕЛЬ ИНВЕРТОРА	SILA 5000M - MPPT
Сертификация безопасности	CE
Диапазон рабочих температур	0°C - 55°C
Температура хранения	-15°C - 60°C
Размеры (глубина x ширина x высота), мм	140 x 295 x 540
Вес нетто, кг	13,5

## ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Неисправность	Показания жидкокристаллического дисплея/светодиодных индикаторов/срабатывание звуковой сигнализации	Объяснение/возможная причина	Метод устранения
Во время запуска устройство автоматически отключается	Жидкокристаллический дисплей/светодиодные индикаторы и звуковая сигнализация работают в течение 3 секунд, а затем полностью отключаются	Слишком низкое напряжение аккумуляторной батареи (<1,91 В/элемент)	1. Перезарядить аккумуляторную батарею. 2. Заменить аккумуляторную батарею.
Отсутствует реакция после включения питания	Индикация отсутствует	1. Чрезмерно низкое напряжение аккумуляторной батареи (<1,4 В/элемент) 2. Перепутана полярность подключения аккумуляторной батареи.	1. Проверить правильность и надежность подключения аккумуляторной батареи и проводных соединений. 2. Перезарядить аккумуляторную батарею. 3. Заменить аккумуляторную батарею.
Сеть электропитания переменного тока подключена, но устройство работает от батарей	На жидкокристаллическом дисплее отображается входное напряжение, равное 0 и мигает зеленый светодиодный индикатор	Сработало входное устройство защиты	Проверить автоматический выключатель переменного тока и надежность проводных соединений.
	Мигает зеленый светодиодный индикатор	Недостаточно хорошее качество электропитания переменного тока (сети общего пользования или напряжения от генератора)	1. Проверить, не использованы ли слишком тонкие и/или слишком длинные провода подключения сети переменного тока. 2. Проверить работу генератора (если используется) и проверить, правильно ли выставлен диапазон входных напряжений (ИБП → аппаратура)
	Мигает зеленый светодиодный индикатор	В качестве приоритета для питания нагрузок установлено использование энергии солнечных панелей	Изменить приоритет на использование сети электропитания переменного тока.
При включении устройства внутреннее реле периодически включается и выключается	Мигают жидкокристаллический дисплей и светодиодные индикаторы	Отключена аккумуляторная батарея.	Проверить правильность подключения проводов к батарее.
Непрерывно звучит звуковой сигнал и горит красный светодиодный индикатор.	Код неисправности 07	Ошибка перегрузки. Нагрузка инвертора составляет более 110%, и время истекло	Снизить подключенную нагрузку, отключив некоторое оборудование.
	Код неисправности 05	Короткое замыкание выхода.	Проверить правильность проводных соединений и удалить нагрузку, отличающуюся от нормы
	Код неисправности 02	Температура внутреннего компонента превышает 100°C	Проверить, не блокируется ли циркуляция воздуха в устройстве, а также не слишком ли высока температура окружающей среды.
	Код неисправности 03	Избыточный заряд аккумуляторной батареи	Обратиться в сервис центр.
		Слишком высокое напряжение аккумуляторной батареи	Проверить, соответствуют ли требованиям технические параметры и количество батарей.
	Код неисправности 01	Неисправность вентилятора.	Заменить вентилятор
	Код неисправности 06/58	Выходные параметры не в норме (напряжение инвертора ниже 190 В пер. тока или выше 260 В пер. тока)	1. Уменьшить подключенную нагрузку. 2. Отдать устройство в сервис центр.
	Код неисправности 08/09/53/57	Неисправны внутренние компоненты	Отдать устройство в сервис центр.
	Код неисправности 51	Перегрузка по току или броски тока	Перезагрузить устройство, если ошибка вновь проявляется, отдать устройство в сервис центр
	Код неисправности 52	Слишком низкое напряжение шины	
Код неисправности 55	Несбалансированное выходное напряжение.		
Код неисправности 56	Аккумуляторная батарея плохо подключена, либо перегорел предохранитель.	Если аккумуляторная батарея подключена правильно, отдать устройство в сервис центр	

Приложение: Таблица примерного времени работы от аккумуляторных батарей

Модель	Нагрузка (ВА)	Время работы от батарей при 48 В пост. тока 100 А/час (мин)	Время работы от батарей при 48 В пост. тока 200 А/час (мин)
5KVA	500	613	1288
	1000	268	613
	1500	158	402
	2000	111	271
	2500	90	215
	3000	76	182
	3500	65	141
	4000	50	112
	4500	44	100
	5000	40	90

Примечание: время работы от аккумуляторных батарей зависит от качества батарей, возраста и типа батарей. Технические характеристики аккумуляторных батарей у разных производителей могут отличаться.





## Гарантийный талон

Модель инвертора: \_\_\_\_\_

Серийный номер: \_\_\_\_\_

Дата продажи: \_\_\_\_\_

Продавец: \_\_\_\_\_ м.п.

Адрес продавца: \_\_\_\_\_

Телефон продавца: \_\_\_\_\_

### Гарантийные обязательства:

1. Срок гарантии на инверторы/зарядные устройства SILA исчисляется со дня выдачи товара Покупателю и составляет 24 месяца.
2. В случае если вышеупомянутое оборудование выйдет из строя не по вине Покупателя, в течение гарантийного срока, поставщик обязуется произвести ремонт или замену defective оборудования без дополнительной оплаты.
3. Продавец не предоставляет гарантии на совместимость приобретаемого товара и товара имеющегося у Покупателя, либо приобретаемого им у третьих лиц.
4. Гарантийный ремонт и обслуживание производятся в сервисном центре продавца товара, только при предъявлении настоящего гарантийного талона. Гарантийный срок продлевается на время проведения ремонта.
5. Поставщик снимает с себя гарантийные обязательства в случаях:
  - при наличии механических, химических, термических и иных повреждениях оборудования.
  - выхода из строя по причинам несоблюдения правил установки и эксплуатации оборудования по данному руководству.
  - вскрытия, ремонта или модернизации техники не уполномоченными лицами.
6. Гарантия не распространяется на расходные материалы и другие узлы, имеющие естественный ограниченный период эксплуатации
7. При обращении с претензиями по поводу работы приобретенной техники, вызванными некомпетентностью покупателя, продавец имеет право взимать плату за проведение консультаций.
8. На период гарантийного ремонта аналогичное исправное оборудование не выдается.
9. Недополученная в связи с появлением неисправности прибыль и другие косвенные расходы не подлежат возмещению.
10. Гарантия не распространяется на ущерб, причиненный другому оборудованию.
11. Все транспортные расходы относятся за счет покупателя и не подлежат возмещению.
12. Настоящим подтверждаю, что с образцом товара (в т.ч. с техническими характеристиками, формой, габаритами, размером, расцветкой, условиями подключения и правильной эксплуатации) полностью ознакомлен; что мне предоставлена полная информация о проданном мне товаре и мной приобретен именно тот товар, который я имел намерение приобрести.

Товар получен. Механических повреждений не имеет, к внешнему виду и комплектации товара претензий не имею, с гарантийным обязательством ознакомлен и согласен.

Покупатель (ФИО, подпись): \_\_\_\_\_